


屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399230623001	プラン番号	2
スレート	3寸	標準施工	30cm	30m/s	ショートラック Ⅳ(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/5/29	設備容量	5.655
							作成者	S	設置高さ	7



物件名	大津市月輪2期1号地案件	架台図	5.655	kWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津
-----	--------------	-----	-------	--------	------	-----	---------	----



329°

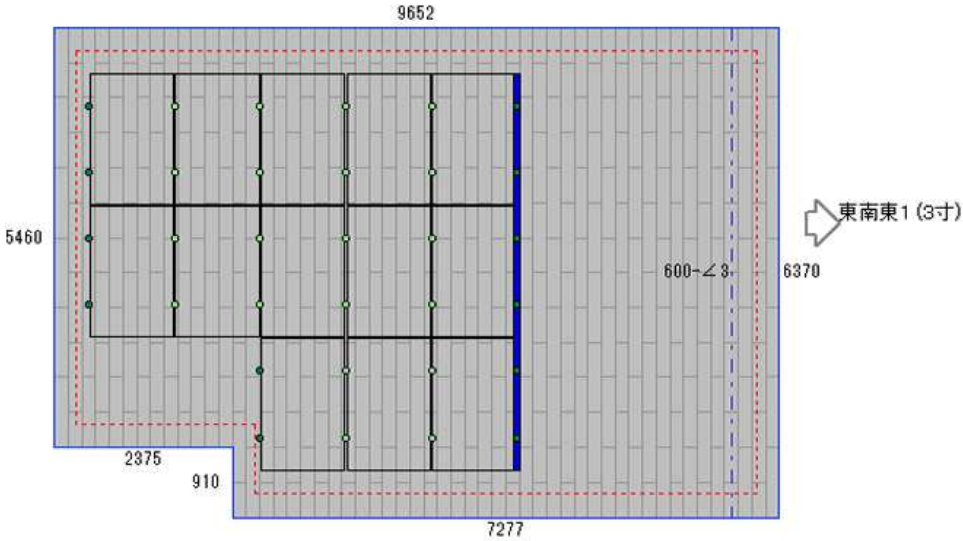

No	部材名	数量
1	15022005	6
2	15022007	20
3	15022008	6
4	15000693	3
5	15000492	6
6	15029202	1
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
 - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A: 235mm、和瓦53B: 225mm、平板瓦 (C、D型): 280mm、S瓦: 260mm、セメント瓦: 345mm、スレート: 182mm
アスファルトシングル: 143mm、金属横葺: 182mm

- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
東南東1	スレート	3寸	標準施工	ショートトラックIV(離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399230623001	プラン番号	2		
スレート	3寸	標準施工	30cm	30m/s	ショートトラックIV(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/5/29	設備容量	5.655		
							作成者	S	設置高さ	7		

