

| 系統番号 | パワーコンディショナ型式    |
|------|-----------------|
| 1    | ESS-T3M1[5、5、3] |
| 2    |                 |
| 3    |                 |
| 4    |                 |
| 5    |                 |
| 6    |                 |
| 7    |                 |
| 8    |                 |
| 9    |                 |
| 10   |                 |
| 11   |                 |

### ■ 注意事項


- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。



|     |                     |     |       |        |      |     |         |    |
|-----|---------------------|-----|-------|--------|------|-----|---------|----|
| 物件名 | 大津市下阪本2丁目1期13-1号地様邸 | 架台図 | 5.655 | kWシステム | 都道府県 | 滋賀県 | 日射量観測地点 | 大津 |
|-----|---------------------|-----|-------|--------|------|-----|---------|----|



45°

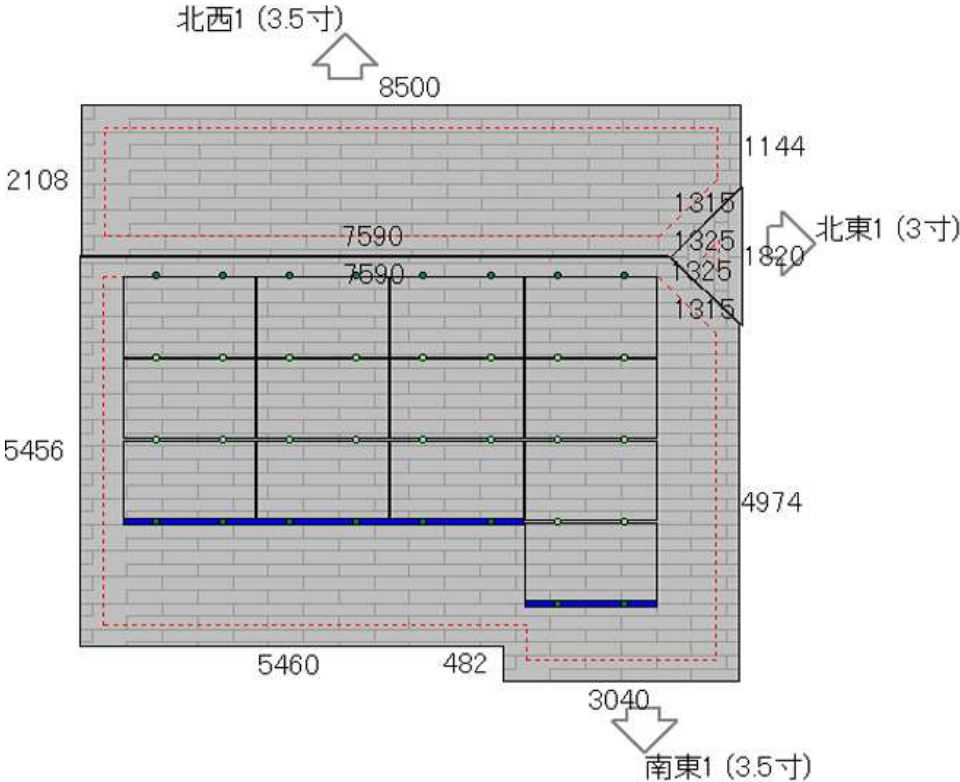

| No | 部材名      | 数量 |
|----|----------|----|
| 1  | 15022005 | 8  |
| 2  | 15022007 | 18 |
| 3  | 15022008 | 8  |
| 4  | 15000693 | 4  |
| 5  | 15000492 | 6  |
| 6  | 15029202 | 2  |
| 7  |          |    |
| 8  |          |    |
| 9  |          |    |
| 10 |          |    |
| 11 |          |    |
| 12 |          |    |
| 13 |          |    |
| 14 |          |    |
| 15 |          |    |

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
  - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。  
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
和瓦53A: 235mm、和瓦53B: 225mm、平板瓦(C、D型): 280mm、S瓦: 260mm、セメント瓦: 345mm、スレート: 182mm  
アスファルトシングル: 143mm、金属横葺: 182mm

- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

| 屋根面 | 屋根材種類 | 勾配   | 施工レベル | 施工方法                |
|-----|-------|------|-------|---------------------|
| 南東1 | スレート  | 3.5寸 | 標準施工  | ショートトラックIV(離隔300mm) |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |
|     |       |      |       |                     |

| 屋根材種類 | 勾配   | 施工レベル | 積雪条件 | 風速条件  | 施工方法                | 面粗度区分 | 物件番号 | RX399240514002 | プラン番号 | 1     | Qcells |
|-------|------|-------|------|-------|---------------------|-------|------|----------------|-------|-------|--------|
| スレート  | 3.5寸 | 標準施工  | 30cm | 32m/s | ショートトラックIV(離隔300mm) | Ⅲ・Ⅳ   | 作成日  | 2024/5/15      | 設備容量  | 5.655 |        |
|       |      |       |      |       |                     |       | 作成者  | 林              | 設置高さ  | 8     |        |

