


|       |    |       |      |       |                          |       |      |                |       |     |                                                                                       |
|-------|----|-------|------|-------|--------------------------|-------|------|----------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 屋根材種類 | 勾配 | 施工レベル | 積雪条件 | 風速条件  | 施工方法                     | 面粗度区分 | 物件番号 | RX399230919002 | プラン番号 | 1   |  |
| スレート  | 4寸 | 標準施工  | 30cm | 32m/s | スレート金具<br>4(離隔200m<br>m) | Ⅲ・Ⅳ   | 作成日  | 2023/9/19      | 設備容量  | 5.5 |                                                                                       |
|       |    |       |      |       |                          |       | 作成者  | K              | 設置高さ  | 7   |                                                                                       |



|     |                  |     |   |        |      |     |         |    |
|-----|------------------|-----|---|--------|------|-----|---------|----|
| 物件名 | 大津市下阪本2丁目2期7号地様邸 | 架台図 | 7 | kWシステム | 都道府県 | 滋賀県 | 日射量観測地点 | 大津 |
|-----|------------------|-----|---|--------|------|-----|---------|----|



326°

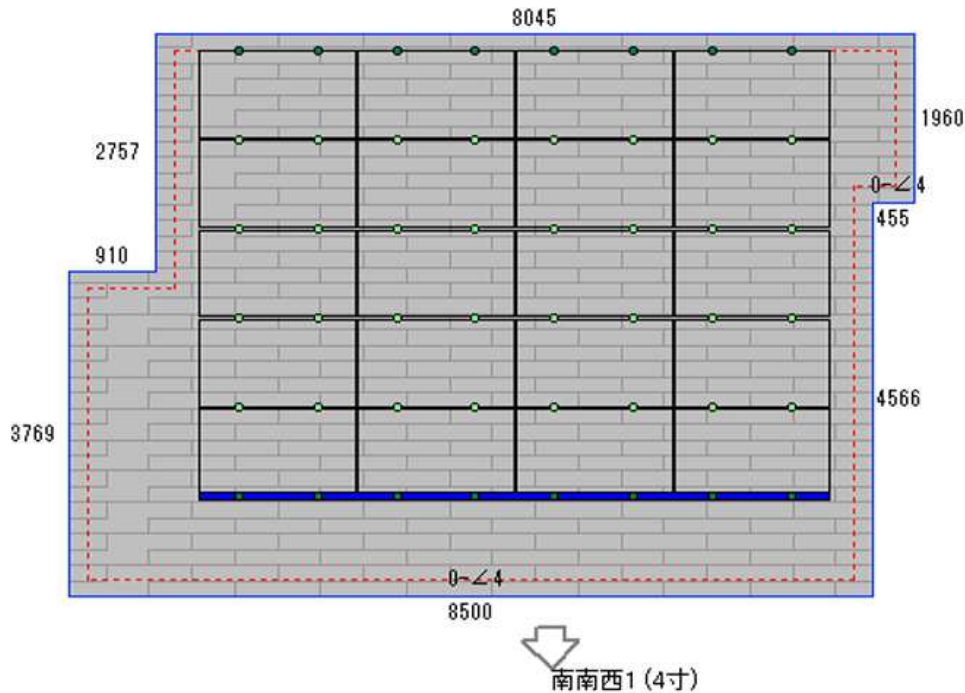

| No | 部材名               | 数量 |
|----|-------------------|----|
| 1  | QKT-SK4-NKS6-G4.1 | 8  |
| 2  | QKT-SK4-CKS6-G4.1 | 32 |
| 3  | QKT-SK4-MKS6-G4.1 | 8  |
| 4  | QKT-NCS-G4.1      | 4  |
| 5  | QKT-TKC2-BK       | 1  |
| 6  | QK-GC             | 8  |
| 7  |                   |    |
| 8  |                   |    |
| 9  |                   |    |
| 10 |                   |    |
| 11 |                   |    |
| 12 |                   |    |
| 13 |                   |    |
| 14 |                   |    |
| 15 |                   |    |

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。  
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
和瓦53A: 235mm、和瓦53B: 225mm、平板瓦(C、D型): 280mm、S瓦: 260mm、セメント瓦: 345mm、スレート: 182mm  
アスファルトシングル: 143mm、金属横葺: 182mm
- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

| 屋根面  | 屋根材種類 | 勾配 | 施工レベル | 施工方法             |
|------|-------|----|-------|------------------|
| 南南西1 | スレート  | 4寸 | 標準施工  | スレート金具4(離隔200mm) |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |
|      |       |    |       |                  |

| 屋根材種類 | 勾配 | 施工レベル | 積雪条件 | 風速条件  | 施工方法             | 面粗度区分 | 物件番号 | RX399230919002 | プラン番号 | 1   | Qcells |
|-------|----|-------|------|-------|------------------|-------|------|----------------|-------|-----|--------|
| スレート  | 4寸 | 標準施工  | 30cm | 32m/s | スレート金具4(離隔200mm) | Ⅲ・Ⅳ   | 作成日  | 2023/9/19      | 設備容量  | 5.5 |        |
|       |    |       |      |       |                  |       | 作成者  | K              | 設置高さ  | 7   |        |

