

数量	20
	4



- | No | 部材名 | 数量 |
|----|----------------|----|
| 1 | Re.RISE-G2 435 | 20 |
| 2 | HNW-MC4-CHN20 | 4 |
| 3 | ESS-T3M1 | 1 |
| 4 | ES-B8T | 1 |
| 5 | ESS-C22 | 1 |
| 6 | ESS-C42 | 1 |
| 7 | ESS-R22 | 1 |
| 8 | ES-C62 | 1 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |


屋根面	勾配	設置枚数	容量
南南西1	4寸	20	8.7
合計		20	8.7


Hanulha 審査済
 (一財) 滋賀県建築住宅センター

物件名	野洲市小篠原2-2号地様邸	架台図	8.7	kWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津
-----	---------------	-----	-----	--------	------	-----	---------	----



345°

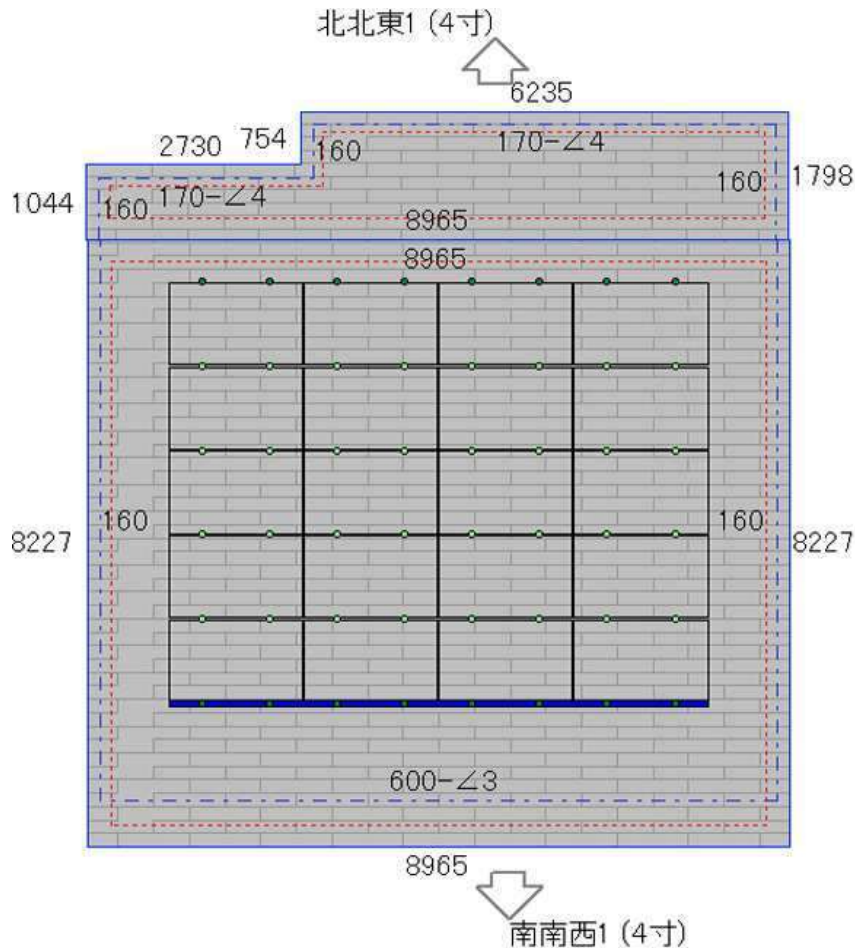

No	部材名	数量
1	15022005	8
2	15022007	32
3	15022008	8
4	15000693	4
5	15000492	8
6	15029202	1
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
 - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm
 - ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
 - ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南西1	スレート	4寸	標準施工	ショートトラックⅣ(離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399241010001	プラン番号	1	Hanwha	
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートトラックⅣ(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/10/24	設備容量	5.9		
							作成者	林	設置高さ	9		

