

Figure 1 is a detailed floor plan of a building, showing a grid of rooms and their dimensions. The plan includes a north arrow pointing towards the top right, labeled "北北東1 (1.2寸)" with a value of 3040. The plan also shows a south arrow pointing towards the bottom left, labeled "南南西1 (1.2寸)" with a value of 4860. The plan includes a grid of rooms with dimensions and angles. The rooms are arranged in a grid with varying dimensions. The plan includes a north arrow pointing towards the top right, labeled "北北東1 (1.2寸)" with a value of 3040. The plan also shows a south arrow pointing towards the bottom left, labeled "南南西1 (1.2寸)" with a value of 4860.


屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399240222002	プラン番号	4	
金属縦葺	1.2寸	標準施工	30cm	32m/s	サンロック Grip II ラッ クレス	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/3/6	設備容量	5.9	
							作成者	林	設置高さ	10	



物件名	草津市西渋川22号地様邸	架台図	7.395	KWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津
-----	--------------	-----	-------	--------	------	-----	---------	----



325°

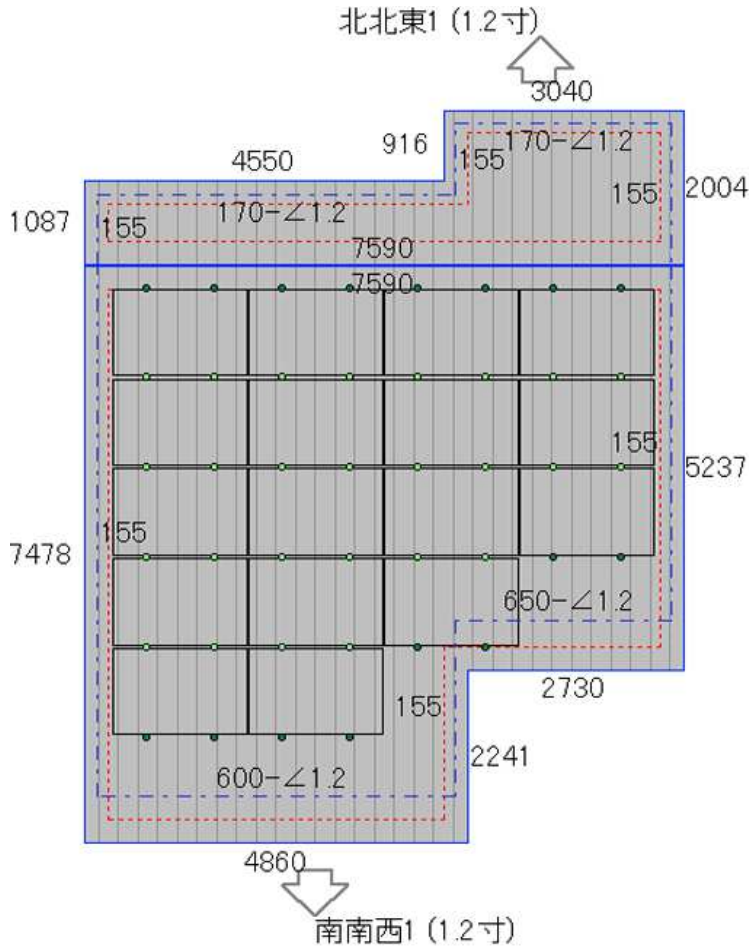

No	部材名	数量
1	ESG2E30A	16
2	ESG2M01A	26
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
 - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm

- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南西1	金属縦葺	1.2寸	標準施工	サンロックGripⅡ ラックレス

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399240222002	プラン番号	4	Qcells	
金属縦葺	1.2寸	標準施工	30cm	32m/s	サンロック GripⅡ ラックレス	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/3/6	設備容量	5.9		
							作成者	林	設置高さ	10		

